


Produkt Code

3124N/9

Check Valve

1.1/8"ODS
PS = 50 bar

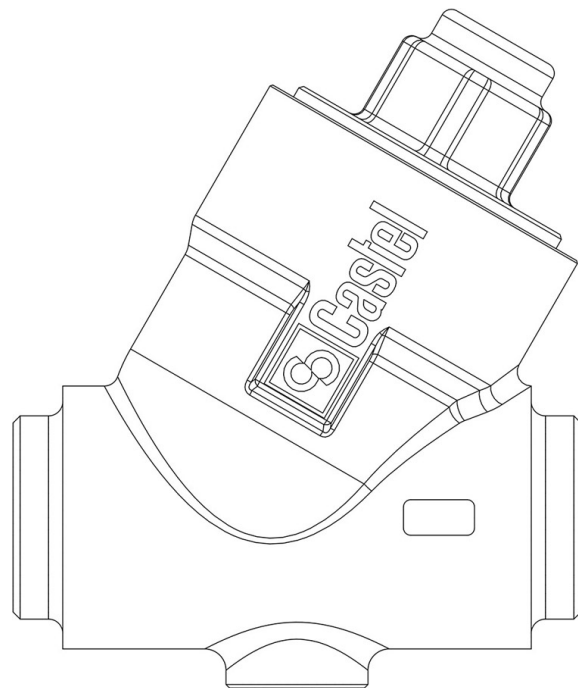

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.1/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 10,4

Differenzial Druck (1) [bar] 0,04

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 14

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

1) Mindestdruck , bei dem das Ventil vollständig offen ist