


Produkt Code

3064/88

Ball Shut Off Valve
1" NPT
PS = 80 bar

CLASSIC

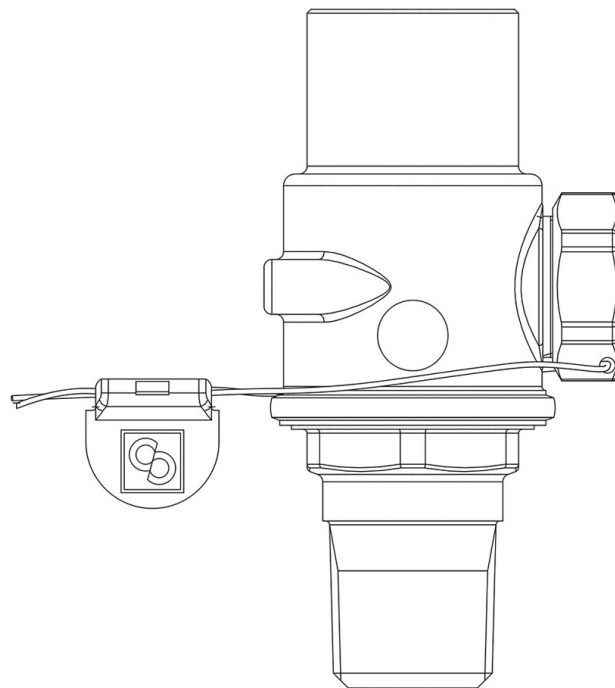

Benutzen

Die Absperrhähne der Serie 3064, die zwischen der zu schützenden Anlage und dem Sicherheitsventil montiert werden, ermöglichen die Demontage des Ventils selbst zum Austausch oder zur Überprüfung, ohne dass das Kältemittel in einem ganzen Abschnitt des Systems abgelassen werden muss.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse NPT	1"
Kv [m³/h]	20
PS [bar]	80
MWP [psi] (1)	798
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Verpackung	14