


Produkt Code

3064N/33

Ball Shut Off Valve
3/8" NPT
PS = 80 bar

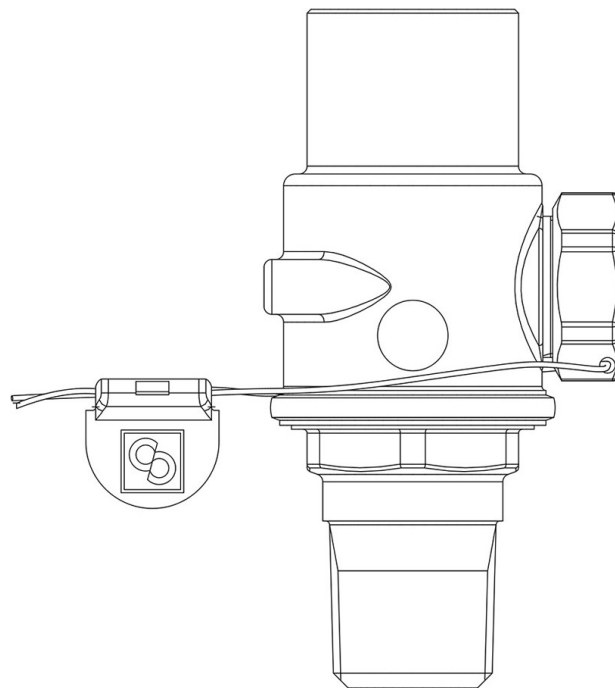

Benutzen

Die Absperrhähne der Serie 3064N, die zwischen der zu schützenden Anlage und dem Sicherheitsventil montiert werden, ermöglichen die Demontage des Ventils selbst zum Austausch oder zur Überprüfung, ohne dass das Kältemittel in einem ganzen Abschnitt des Systems abgelassen werden muss.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse NPT 3/8"

Kv [m³/h] 5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1160

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Verpackung 20

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.