


Produkt Code

3144NW/13

Check Valve

1.5/8" ODS
PS = 50 bar - 650 PSI

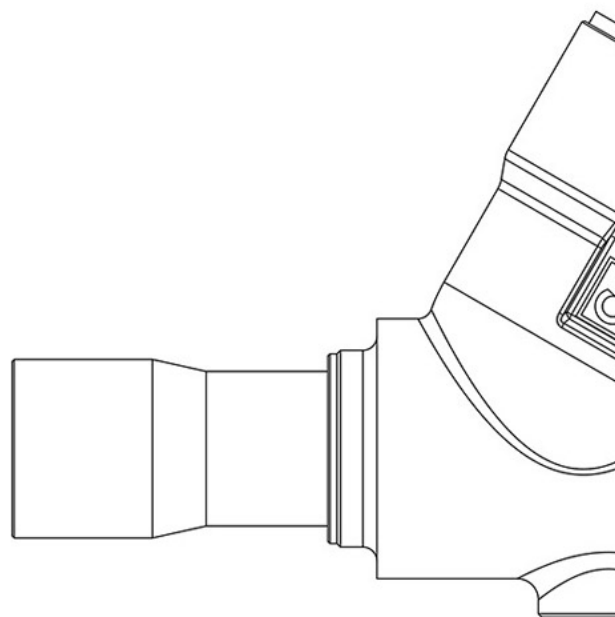

Benutzen

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.] 1.5/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 27

Differenzial Druck (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(2): minimaler Druck, bei dem das Ventil vollständig geöffnet ist