


Produkt Code

4720N/7

Strainer POLYHEDRA
7/8"ODS
PS = 50 bar

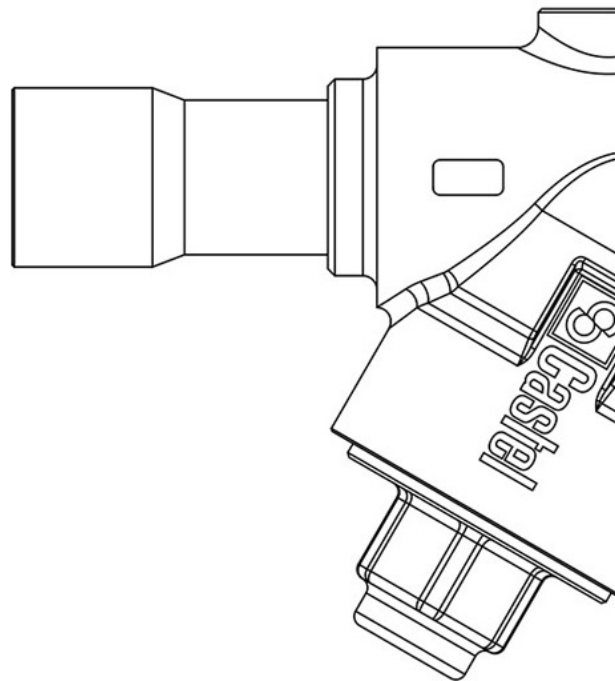

Benutzen

Inspektionsfähige Netzfilter können in allen Leitungen einer Kühlanlage installiert werden, wo immer es notwendig ist, die Ansammlung von Schmutz und Schlamm in besonders empfindlichen Komponenten zu vermeiden.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.] 7/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 22

Filterflaeche [cm²] 18

Maschenweite [mm] 0,2

Kv [m³/h] 6

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 15