


Product Code

4720N/9

Strainer POLYHEDRA
1.1/8"ODS
PS = 50 bar

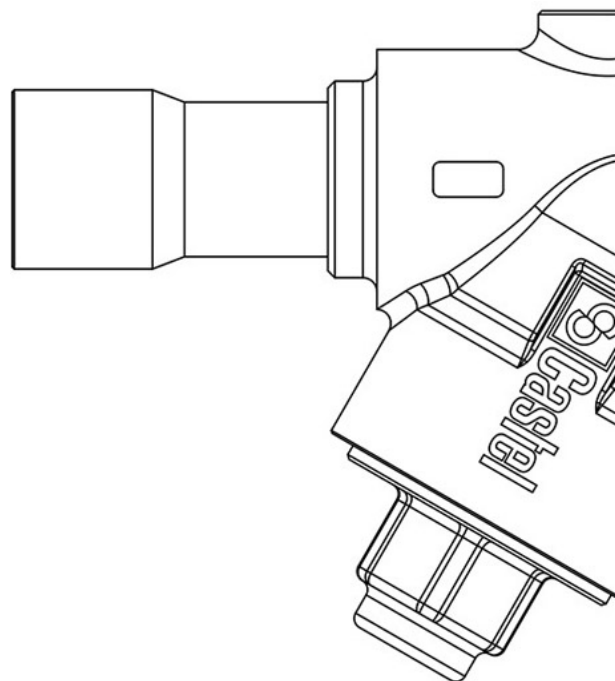

Usar

Los filtros inspeccionables de red pueden instalarse en todos los conductos de un sistema de refrigeración, cuando sea necesario evitar la acumulación de suciedad y borras en componentes particularmente delicados.

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1, A2L, A3 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalles de producto

Dibujoimg(4720N_7.jpg)

N° catálogo 4720N/9

Conexiones ODS Ø [in.] 1.1/8"

Conexiones ODS Ø [mm] -

Superficie filtrante [cm²] 18

Abertura malla [mm] 0,2

Kv [m³/h] 6

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

