


Product Code

3144W/11

Check Valve

1.3/8"-35mm ODS
PS = 45 bar - 650 psi

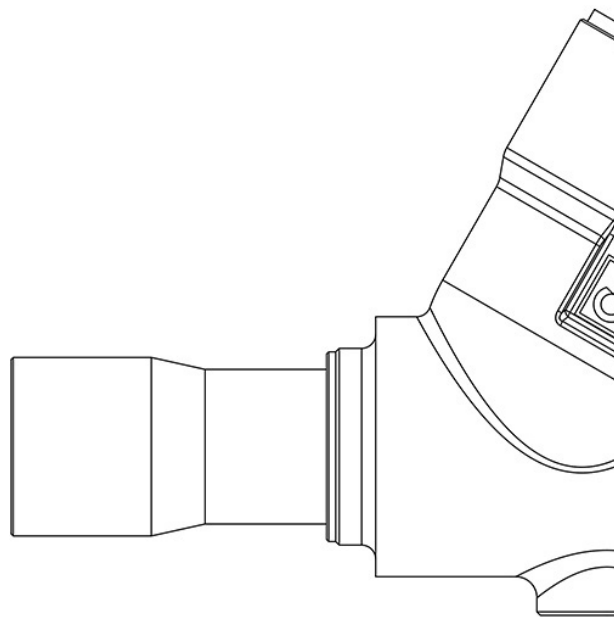

Usar

Accesorios para aplicaciones con los siguientes refrigerantes, clasificados como A1 conforme a la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalles de producto

Dibujo [img\(3144W_7.jpg\)](#)

N° catálogo 3144W/11

Conexiones SAE Flare -

Conexiones ODS Ø [in.] 1.3/8"

ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 15,6

Presión diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 45

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Paquete de n° piezas 5

Notas donde se indique expresamente

(1): en conformidad con la homologación UL

(2): mínima presión con la cual la válvula está totalmente abierta