


Product Code

3125N/M28

Check Valve

28mm ODS
PS = 50 bar

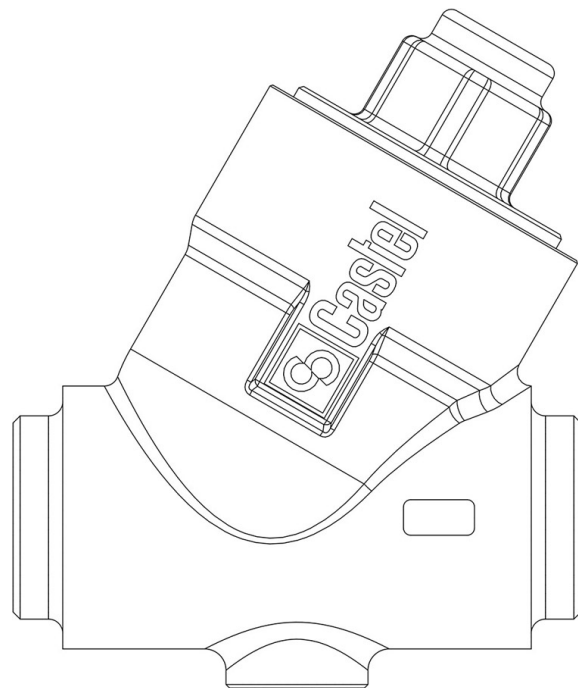

Utiliser

Accessoires à utiliser avec les fluides réfrigérants suivants, classés A1, A2L, A3 selon la norme ASHRAE 34: 2019 :

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Détails du produit

Raccords ODS Ø [in.] -

Raccords ODS Ø [mm] 28

ODM Ø [in.] 1.3/8"

ODM Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 10,4

Pression différentielle (1) [bar] 0,3

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Emballage 14

Notes là où cela est expressément indiqué

(1) Pression minimale à laquelle la vanne est entièrement ouverte