
Product Code

4727E/4

Strainer CO2
1/2 "ODS
PS = 130 bar - 1885 psi

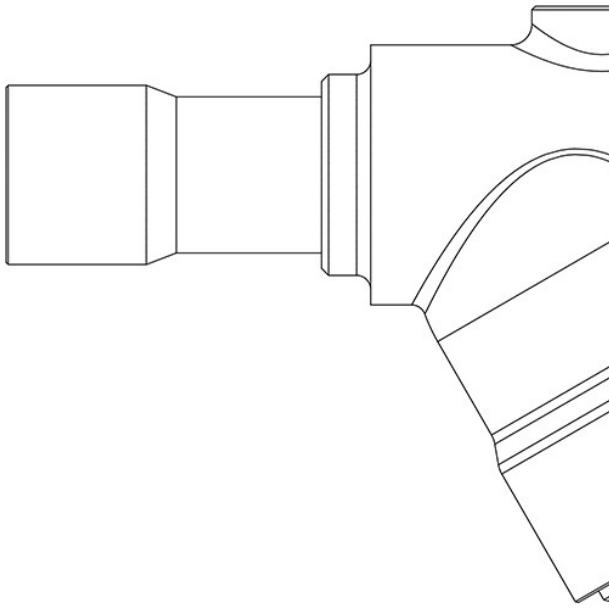

Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l?accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).
Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.]	1/2"
Superficie filtrante [cm²]	13
Luce maglia [mm]	0,1
Kv [m³/h]	2,5
PS [bar]	130
MWP [psi] (1)	1885
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	15

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.