
# Product Code

# 7320/445

TEE
1/2"Flarex5/8"Flarex1/2"Flare<br>PS = 140 bar

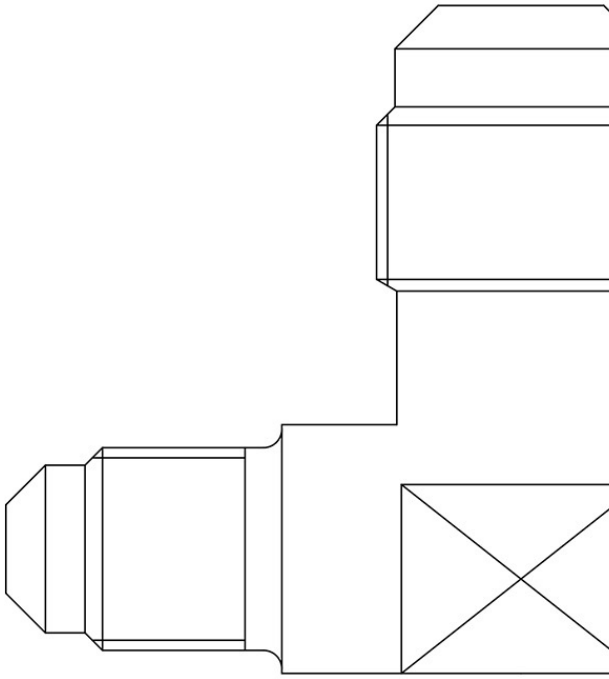

## Impiego

I raccordi sono stati progettati per essere installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell?aria civile e industriale. Utilizzo sia con refrigeranti appartenenti al Gruppo (R22, HFC, HFO e miscele HFC/HFO) sia con refrigeranti appartenenti al Gruppo 1 (HC) fino al DN25.

## Dettagli Prodotto

| | |
|---|---|
| **Nr. Catalogo** | 7320/445 |
| **Codice internazionale** | TR2-810 |
| **Attacchi SAE Flare (1)** | 1/2" |
| **Attacchi SAE Flare (2)** | 1/2" |
| **(3)** | 5/8" |
| **(4)** | ? |
| **NPT (3)** | ? |
| **PS [bar]** | 140 |
| **Confezione n° pz** | 25 |

*Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.*
*Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.*