


Product Code

3032/88

Changeover Valve

1" NPT - 1" NPT
PS = 80 bar

CLASSIC

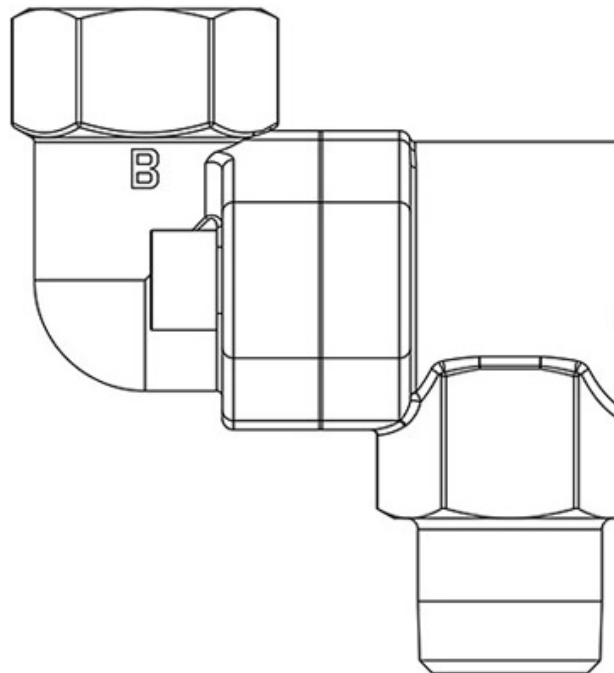

Impiego

I rubinetti di scambio serie 3032 assolvono al compito di rubinetto di servizio per una coppia di valvole di sicurezza, permettendo contemporaneamente l'utilizzo di una e l'esclusione dell'altra. Questo dispositivo mette in condizione l'utente di intervenire sulla valvola esclusa, per effettuarne la verifica periodica o la sostituzione, mantenendo la piena operatività dell'impianto e l'integrità dei sistemi di sicurezza.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

| | |
|------------------------|--------|
| Raccordi forniti | - |
| Attacchi IN | 1" NPT |
| Attacchi OUT | 1" NPT |
| Kv [m ³ /h] | 14,5 |
| PS [bar] | 80 |
| MWP [psi] (1) | 1015 |
| TS [°C] min. | -40 |
| TS [°C] max. | +120 |
| Confezione n° pz | 1 |

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL