


Product Code

3032E/33

Changeover Valve CO2

3/8" NPT - 3/8" NPT
PS = 150 bar

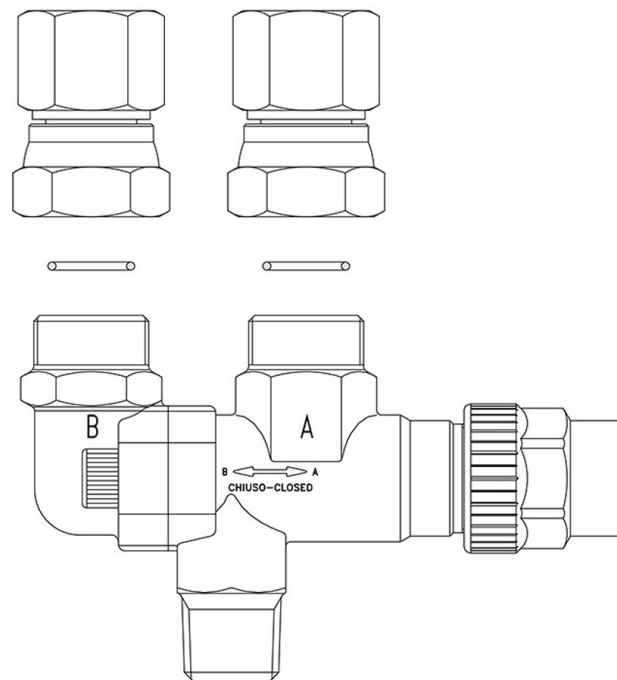

Impiego

I rubinetti di scambio serie 3032E assolvono al compito di rubinetto di servizio per una coppia di valvole di sicurezza, permettendo contemporaneamente l'utilizzo di una e l'esclusione dell'altra. Questo dispositivo mette in condizione l'utente di intervenire sulla valvola esclusa, per effettuarne la verifica periodica o la sostituzione, mantenendo la piena operatività dell'impianto e l'integrità dei sistemi di sicurezza.

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

| | |
|------------------------|----------|
| Raccordi forniti | 3039/3 |
| Attacchi IN | 3/8" NPT |
| Attacchi OUT | 3/8" NPT |
| Kv [m ³ /h] | 2,5 |
| PS [bar] | 150 |
| MWP [psi] (3) | 2175 |
| TS[°C] min. | -40 |
| TS[°C] max. | +150 |
| Confezione n° pz | 14 |

Note dove espressamente riportate

(1) utilizzare con valvola 3030E/410C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

- (2) utilizzare con valvola 3030E/610C
- (3) in conformità a omologazione UL