

## Product Code


# 3144W/7

Check Valve

7/8"-22mm ODS<br>PS = 50 bar - 650 PSI

POLYHEDRA

CLASSIC

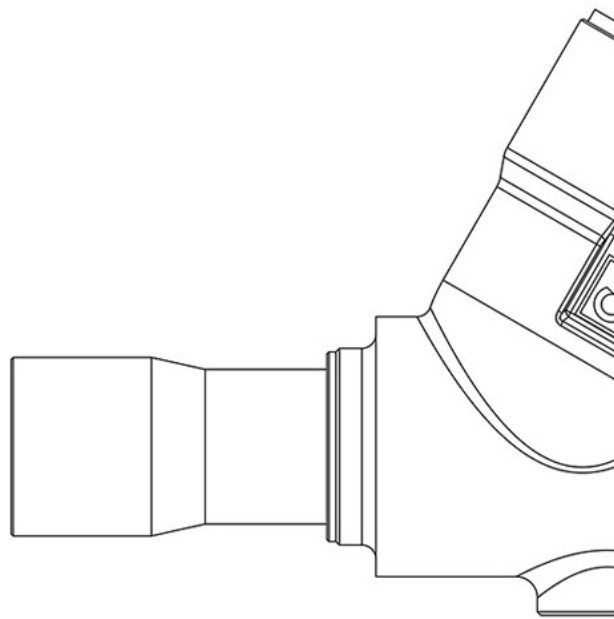

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare 7/8"

Attacchi ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] 22

Kv [m<sup>3</sup>/h] 8,1

Pressione differenziale (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Confezione n° pz 15

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta