


## Product Code

# 3184W/11

Right-angle Check Valve  
1.3/8" ODS<br>PS = 45 bar - 600 PSI

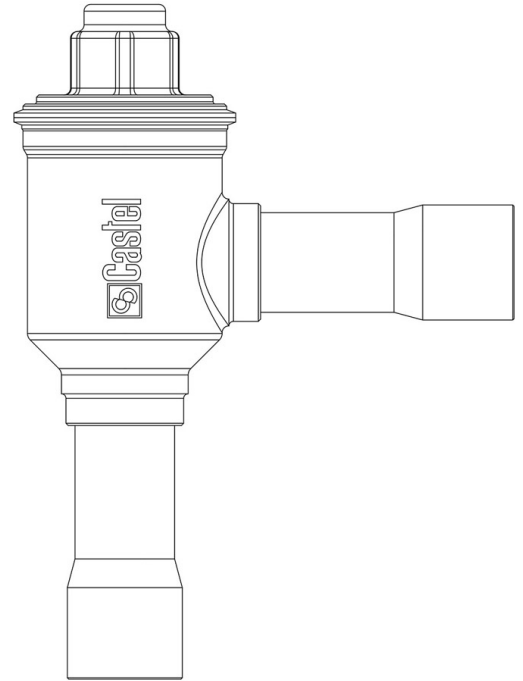

### Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:  
 HCFC (R22)  
 HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)  
 HFO (R1234ze)  
 HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

### Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare	-
Attacchi ODS Ø [in.]	1.3/8"
ODS Ø [mm]	35
Kv [m <sup>3</sup> /h]	29
Pressione differenziale (2) [bar]	0,04
PS [bar]	45
MWP [psi] (1)	600
TS [°C] Min	-40
TS [°C] Max	+150
Confezione n° pz	1

### Note dove espressamente riportate

- (1): in conformità a omologazione UL  
 (2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta

