


## Product Code

# 3144NW/11

Check Valve

1.3/8"-35mm ODS<br>PS = 50 bar - 650 PSI

POLYHEDRA

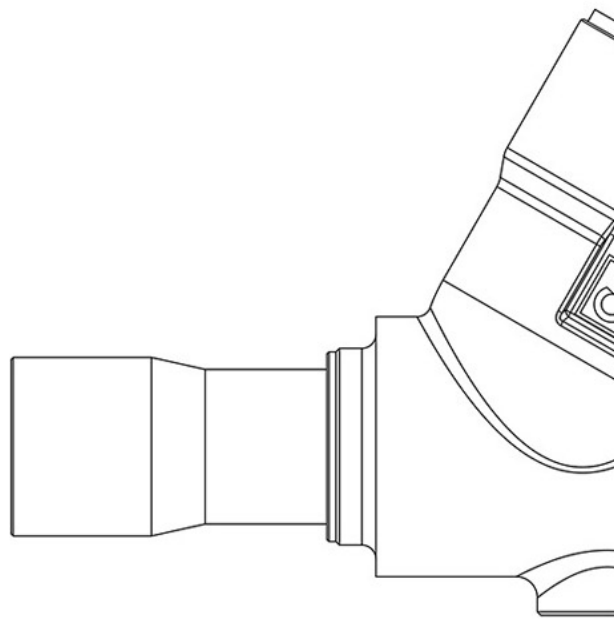

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

## Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 1.3/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 35

Kv [m<sup>3</sup>/h] 15,6

Pressione differenziale (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Confezione n° pz 5

## Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): minima pressione a cui la valvola è completamente aperta