


Product Code

3144W/M42

Check Valve

42mm ODS
PS = 45 bar - 650 psi

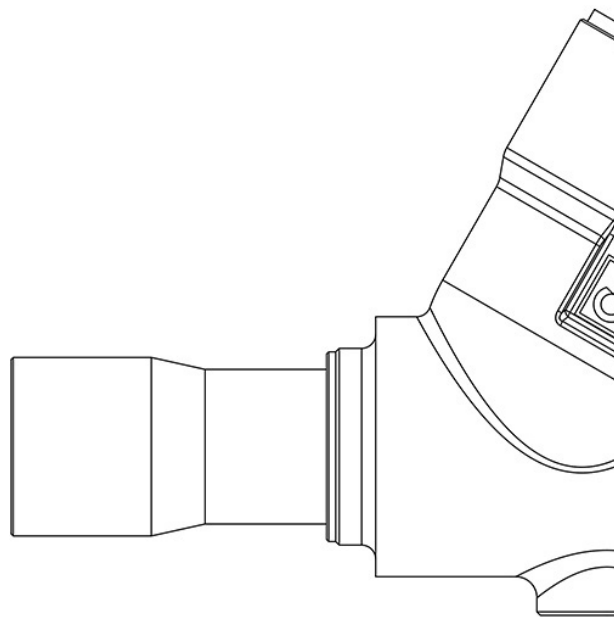

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho 

N° catálogo 3144W/M42

Conexões SAE Flare -

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] 42

Kv [m³/h] 27

Pressão diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 45

MWP [psi] (1) 650

TS [°C] Min -40

TS [°C] Max +150

Embalagem 1

Notas onde expressamente indicado

(1) em conformidade com a aprovação UL

(2): pressão mínima na qual a válvula está completamente aberta